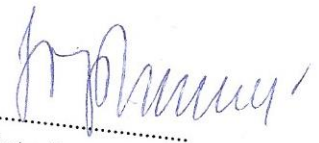


Parameter		Hodnota Č. vz. 21000681	Limit Medzná hodn.	Pozn.	Metóda
Zákal	FNU	3,2	<=5,0	MH	N STN EN ISO 7027-1
Pach	bezr.	bez	MH		N STN 83 0520-32
Fe	mg/l	0,298	<=0,2	MH	A STN EN ISO 11885
Vodivosť	mS/m	34,70	<=125,0	MH	A STN EN 27880

**Vysvetlivky:** A/N - akred./ neakred., KM - kultivovateľné organizmy. KTJ - kolóna tvoriaca jednotku  
 V prípade, že vzorky odoberal zákazník, výsledky sa vzťahujú ku vzorke tak, ako bola prijatá.

V Košiciach dňa : 15.2.2021

Schválil :   
 .....  
 Ing. Katarína Sopková  
 vedúci skúšobného laboratória

\*\*\*koniec protokolu\*\*\*